

## All. Emissioni in Atmosfera

### 1.1 Scheda riassuntiva

Codice Provinciale	11/059
Titolarità	Dragaggio del Ponte srl
Attività produttiva dell'impresa	Produzione inerti (sabbia, ghiaia, pietrisco)
Carattere dell'insediamento produttivo	Permanente
Comune ove insiste l'impianto	Cepagatti
Località ove insiste l'impianto	Via Aterno, 2
Dati catastali (foglio e particelle ove insistono l'impianto)	Foglio. 11 particella 869
Coordinate Geografiche dell'Impianto	Lat. (N) 42° 22' 29" Long (E) 14° 07' 39"
Provenienza emissioni convogliate significative	Assenti
Impianti di abbattimento	Assenti
Artt. di riferimento del D.Lgs. 152/06	269 e 281 (emission diffuse)

### 1.2 Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 (TUA), parte V, e s.m.i., norme in materia ambientale, che regola le competenze per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
- D.G.R. n. 517 del 25/05/2007 (*Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2*),
- "Regolamento Provinciale per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, per nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali, trasferimenti o rinnovi, ai sensi della parte V, titolo I del D. Lgs 152/06 e s.m.i.", approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Pescara con delibera n. 18 del 29/02/2012.

### 1.3 Precedenti autorizzazioni in materia di emissioni possedute

Nessuna

### 1.4 Caratteristiche e tipologia delle emissioni

L'impresa svolge attività di produzione inerti (sabbia, ghiaia, pietrisco).

Le emissioni in atmosfera prodotte sono del tipo diffuso ed originano dalle attività di movimentazione degli inerti prodotti.

### 1.5 Prescrizioni

L'impresa **Dragaggio del Ponte srl** nella persona del proprio Legale Rappresentante, nel seguito denominato Gestore, ai sensi dell'art. 268, c. 1, lett. n), del D.Lgs. 152/06, è autorizzata alle emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **via Aterno n° 2** in Comune di **Cepagatti**.

Le emissioni diffuse oggetto del presente provvedimento devono essere opportunamente minimizzate da idonei sistemi di contenimento delle polveri, conformemente a quanto indicato nell'All. 5 alla parte V del D.Lgs 152/06.

L'impresa inoltre è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

**Art. 1 – Caratteristiche impiantistiche**

Lo stabilimento da cui provengono le emissioni oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione alle emissioni conservati agli atti di questo Servizio e del Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA,
- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente (in particolare D.L.gs. 152/06, D.P.R. 59/2013 e D.G.R. 517/07).

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dello stabilimento o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto.

**Art. 2 – Avviamento degli impianti**

Gli impianti si considerano in esercizio.

**Art. 3 – Ulteriori prescrizioni**

A fini della tutela della qualità dell'aria, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni diffuse e/o molestie olfattive prodotte nel corso dell'intero ciclo produttivo, in linea con migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.

Devono essere rispettate le prescrizioni contenuti negli allegati:

- parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Az.USL di Pescara prot. Az. USL n. 443/DSB Cepagatti del 22/04/2013,
- parere del Distretto Provinciale ARTA di Pescara prot. ARTA n. 2546 del 19/04/2013.

EMISS. 11/059


10



**arta** abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente  
Distretto Provinciale di Pescara

Acta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2013	8	5	
Prot.n.	2546	Dot.	19/04/2013



Prot. N° / del  
Rif. Vs. N° 0096477 del 27.03.2013  
(Prot. prec. N° 1982 del 28.03.2013 )

Allegato solo al 1 Indirizzo

0859769001

ambiente@pec.provincia.pescara.it

Alla PROVINCIA di PESCARA  
Servizio di Tutela dell'Ambiente  
Via Passolanciano, 75  
65124 PESCARA

E, p.c.

Al SINDACO  
del COMUNE di CEPAGATTI (PE)

Provincia di Pescara

Protocollo N° 129060  
Classifica: 11-B-02  
Data: 12-4-13

Alla ASL  
Dipartimento Prevenzione e Protezione  
Ufficio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Paolini, 47  
65100 PESCARA

Spett.le



Società  
"DRAGAGGIO DEL PONTE S.r.l."  
Via Aterno, 2  
65010 Villanova di CEPAGATTI (PE)

**OGGETTO:** Ditta "DRAGAGGIO DEL PONTE S.r.l." di L. Pagnini & C.  
Stabilimento sito in Via Aterno, 2 - Loc. Villanova del Comune di Cepagatti (PE).  
Domanda di Autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. del 03 aprile 2006 e  
ss.mm.ii.  
CdS decisoria del 23. 04.2013- Trasmissione PARERE TECNICO

In riferimento alla richiesta della Ditta indicata in oggetto, tendente ad ottenere l'Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera provenienti dalle Attività di Stabilimento, si invia il Parere richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 23.04.2013.

Distinti Saluti.

Il Responsabile di Sezione  
Dott. BIANCO Sebastiano

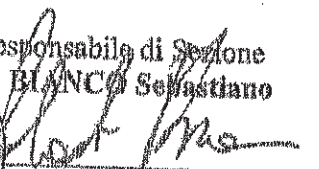
Certificato n° 200271

Distretto Provinciale di Pescara - Via G. Marconi, 41 - 65128 Pescara  
Tel.: 085/460784 Fax: 085/4607808 E-mail: dist.pescara@regioneabruzzo.it  
Cod. Fisc. 01060790802 - P. I.V.A. 0789980080

SEZIONE CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tel. 085 45007520/01 - Fax 085 45007505

**OGGETTO:** Ditta "DRAGAGGIO DEL PONTE S.r.l." di L. Pagnini & C.  
Stabilimento sito in Via Aterno, 2 - Loc. Villanova del Comune di Cepagatti (PE).  
Domanda di Autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. del 03 aprile 2006 e  
ss.mm.ii..  
CdS decisoria del 23. 04.2013: PARERE TECNICO

Sulla base dei seguenti documenti pervenuti al Distretto A.R.T.A. di Pescara:

- ⇒ Relazione Tecnica datata 27.07.2012 - acquisita ai Ns. atti col-Prot. n. 9119 del 21.12.2012.
- ⇒ Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 12.02.2013.
- ⇒ Documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 12.02.2013 - acquisita ai Ns. atti col Prot. n. 1740 del 19.03.2013 - corredata, in particolare, di:
  - Planimetria dell'Impianto.

Si esprime, per quanto di competenza, PARERE TECNICO FAVOREVOLE, alle Emissioni Diffuse in Atmosfera provenienti dall'Impianto di Produzione Inerti, della Ditta "DRAGAGGIO DEL PONTE S.r.l." con sede operativa a Villanova di Cepagatti (PE), in Via Aterno, 2.

Si propongono le seguenti prescrizioni:

- ⇒ Le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime e prodotti, dovranno essere opportunamente titolate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..  
Nello specifico, per le fasi di:

1. Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti:

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.

In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.


Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale.

Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.









AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

Sede legale: Via Paolini, 45 - 65100 PESCARA

Distretto Sanitario di Base di Cepagatti

Via Duca Degli Abruzzi - 65012 CEPAGATTI

Tel e Fax 085 97 45 35 - Tel 085 97 09 001

11/053 emi

Prot.n° 1113 /DSB Cepagatti

Data 22/04/2013

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
UFFICIO IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

OGGETTO: Parere igienico-sanitario - Ditta DRAGAGGIO DEL FONTE di L. PAGANI  
S.p.A. - STABILIMENTO SITO IN VIA ATELIO 2 - LOC. VILLANOVA - CEPAGATTI  
AUTORIZZAZIONE AL SENSI DELLA D.Lgs. del 3-4-2006/n. 152 e S.M.I. - CONDIZIONE  
CONF. SERV. IL 23-4-13

Provincia di Pescara  
Protocollo N° 115712  
Classifica: 11-R-01  
Data: 23-4-13

All'Ufficio PROVINCIA DI PESCARA  
SETTORE IV - SERVIZIO TUTELA  
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
VIA PASSO LANCIANO, 75  
65124 PESCARA


in riferimento alla Vs. note prot. 31687 del 22-1-13, con la quale si richiede di esprimere il parere di competenza per il progetto di AUTORIZZAZIONE AL SENSI

DELLA PARTE V DEL D.LGS DEL 3-4-2006/N. 152 E S.M.I. - CONV. CONF. SERV.

DITTA DRAGAGGIO DEL FONTE di L. PAGANI - LOC. VILLANOVA - CEPAGATTI (PE)  
esaminati gli elaborati grafici pervenuti con prot. 31687 del 22-1-13 SUAP e documentazione integrativa con prot. 317 del 20-3-13 DSBNEP questo Ufficio d'Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Pescara, per quanto di competenza esprime parere igienico sanitario FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE:  
1) - SI REALIZZI UN SISTEMA CON PERCORSO OBBLIGATO PER IL LAVAGGIO (ES. CUNETTA CON ACQUA) DELLE RUOTE IN ENTRATE DEGLI AUTOMEZZI IN USCITA DAL SITO;  
2) - LA STRADA DI ACCESSO CHE COSTERMA LE ABITAZIONI CIVILI SIA TENUTA PULITA CON LAVAGGIO DEL MANTO STRADALE IN ASFALTO;  
3) SI REALIZZI UN IDONEO SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE DI ACQUA, AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DI POLVERI DURANTE LE FASI DEL CICLO DI LAVORO;  
4) - IL TRASPORTO DI MATERIALE POLVERULENTO DOVRA' AVVENIRE CON NELLI DOTATI DI CASSONI A TENUTA E COPERTURE CHIUSE, AL FINE DI EVITARE IL DISAGIO ALLA POPOLAZIONE;  
5) - SI REALIZZI LUNGO IL PERIMETRO DEL SITO LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI SIEPI SEMPREVERDI PER AVERE UN "EFFETTO BARRIERA" DA FUNZIONARE ENTRO BREVE TEMPI, COME FRANGIVENTO E AL FINE DI LIMITARE LA DIFFUSIONE DI POLVERI E DEL RUMORE;  
A RIGUARDO DELL'IMPATTO ACUSTICO ESTERNO LA DITTA PROMOVA UNA RELAZIONE A FIRMA DI UN TECNICO COMPETENTE, DA ILVARE AL COMUNE DI CEPAGATTI E ALL'UFFICIO IGIENE - ASL.

Il presente parere ha valenza esclusivamente igienico sanitario e sono fatte salve tutte le competenze in materie urbanistica, di Piano Regolatore e Vincoli Ambientali.

Distinti saluti.



Ufficio di Igiene Pubblica  
Il Dirigente Medico  
(Dr. Carlo RIBERTI)