


SCHEMA DATI UTENZA AQ-D-1501

Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 9 – art. 7. Valutazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute.


Concessionario uscente	BURGO GROUP S.p.A.
Codice utenza	AQ/D/1501
Denominazione impianto	Centrale di Pratofranco
Comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture	<p>- Centrale Comune di Canistro</p> <p>- Opera di presa Comune di Avezzano</p> <p>- Opera di restituzione Comune di Canistro</p>
Corpi idrici interessati	Canale collettore principale opera di bonifica piana del Fucino Fiume Liri
Data di scadenza originaria	03/09/1985
Portate di derivazione (l/s)	10.000 l/s (mod 100)
Portate di derivazione media (l/s)	7.400 l/s (mod 74)
Salto nominale (m)	106,09
Potenza nominale media (kW)	7.696,32
Provvedimenti di concessione	<p>R.D. n 9431 del 04.09.1925</p> <p>R.D. n 377 del 03.10.1929</p> <p>R.D. n. 1941 del 14.03.1938</p> <p>D.M. 16.1.1954 n. 35</p> <p>D.M. 13.11.1984 n. 2164</p> <p>DD.MM. del 15.01.1986 ai sensi della L. 7.8.1982 n. 529</p>

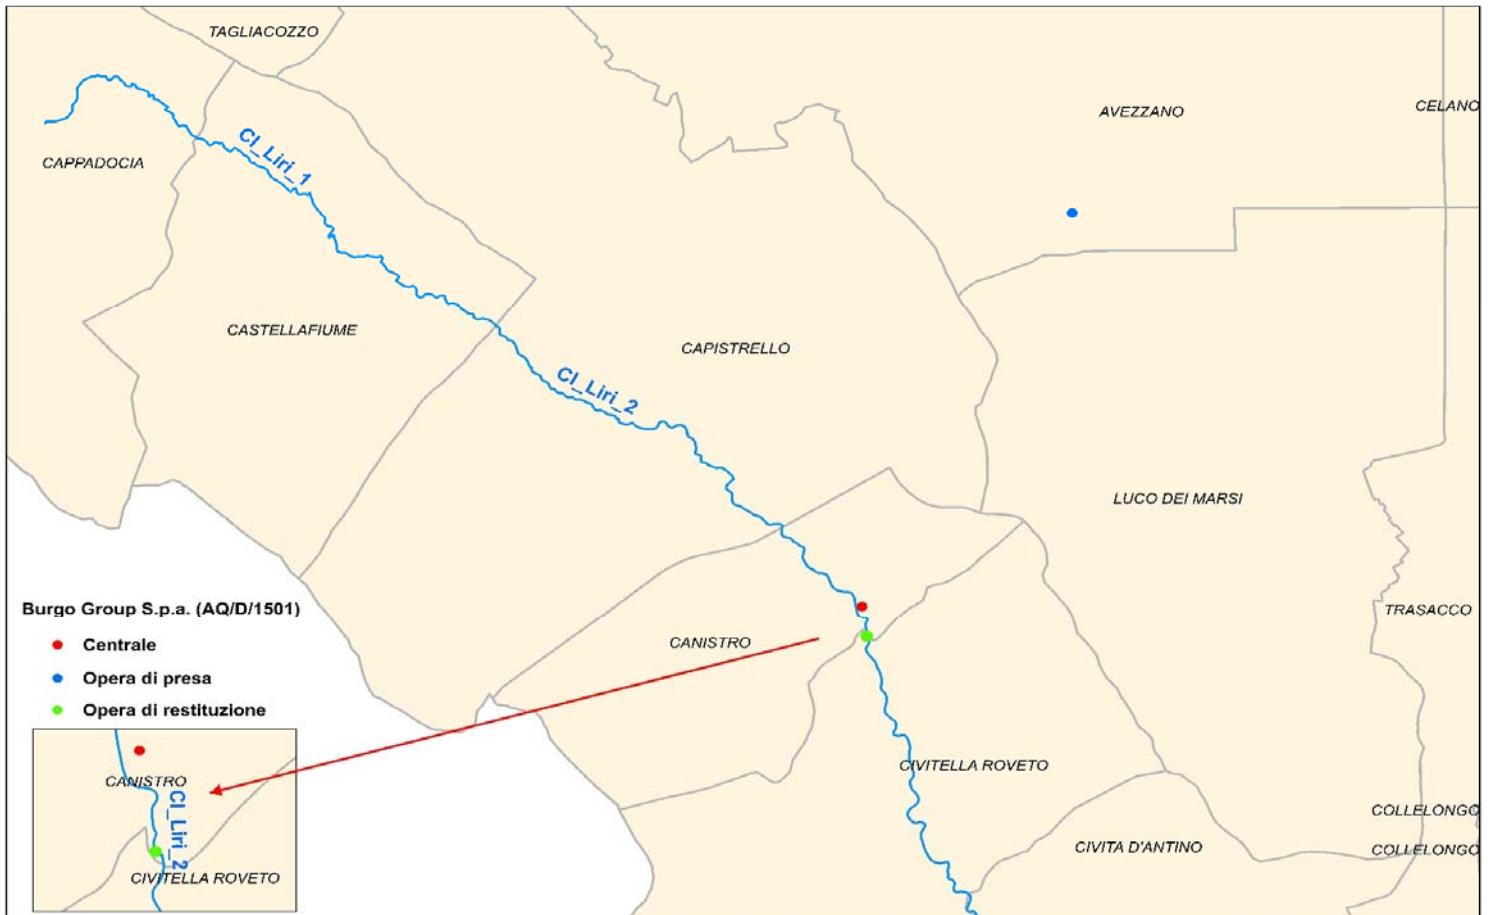

SCHEDA DATI UTENZA CH/D/42

Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 9 – art. 7. Valutazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute.

Concessionario uscente	ACEA Produzione S.p.A.
Codice utenza	CH/D/42
Denominazione impianto	Centrale S. Angelo
Comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture	<p>- Centrale - Opera di presa - Opera di restituzione</p> <p>Comune di Altino Comune di Casoli, Comune di Pennadomo Comune di Casoli</p>
Corpi idrici interessati	<p>Fiume Sangro Fiume Aventino Fiume Verde</p>
Data di scadenza originaria	29/07/2013
Portate di derivazione (l/s)	40.000 l/s (mod 400)
Portate di derivazione (l/s) media	22.380 l/s (mod 223,8)
Salto nominale (m)	141,2
Potenza nominale media (kW)	30.981
Provvedimenti di concessione	<p>D.int.le del 22/05/1958 n. 3292 D.Int.le del 27/02/1961 n. 1049 D. Min LL.PP. 01/06/1995 prot. 304</p>

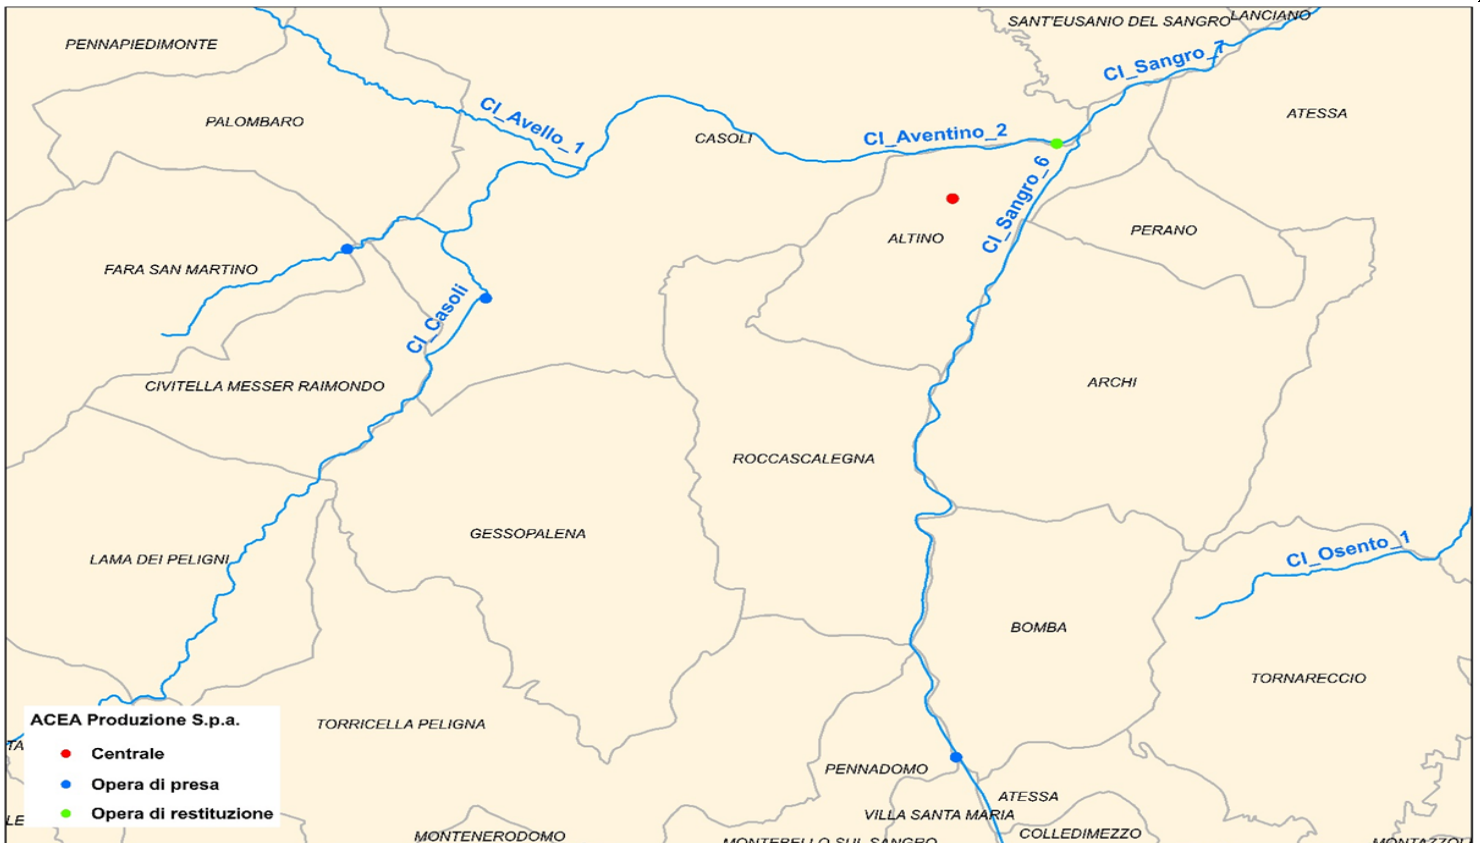

SCHEDA DATI UTENZA PE/D/92

Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 9 – art. 7. Valutazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute.

Concessionario uscente	SOCIETA' CHIMICA BUSSI S.p.A.
Codice utenza	PE/D/92
Denominazione impianto	Tirino Medio
Comuni interessati dalla presenza dei beni, opere ed infrastrutture	<p>- Centrale Comune di Bussi Sul Tirino</p> <p>- Opera di presa Comune di Bussi Sul Tirino</p> <p>- Opera di restituzione Comune di Bussi Sul Tirino</p>
Corpi idrici interessati	Fiume Tirino
Data di scadenza originaria	31/10/1982
Portate di derivazione media (l/s)	8.500 (mod 50) (*)
Salto nominale (m)	66,20 (*)
Potenza nominale media kW)	5517 (*)
Provvedimenti di concessione	Decreto Prefettizio 25.01.1900 (1) Regio Decreto 10.06.1931 n. 2860 (2) Decreto Int.le del 08.09.1980 n. 894 (3) D.M. del 16.11.1982 n. 2602 (4)



(*) dato in corso di aggiornamento